



专业	暖通	给排水	电气	结构	建筑	机械	其他
专业	暖通	给排水	电气	结构	建筑	机械	其他
专业	暖通	给排水	电气	结构	建筑	机械	其他
专业	暖通	给排水	电气	结构	建筑	机械	其他
专业	暖通	给排水	电气	结构	建筑	机械	其他
专业	暖通	给排水	电气	结构	建筑	机械	其他
专业	暖通	给排水	电气	结构	建筑	机械	其他
专业	暖通	给排水	电气	结构	建筑	机械	其他
专业	暖通	给排水	电气	结构	建筑	机械	其他
专业	暖通	给排水	电气	结构	建筑	机械	其他

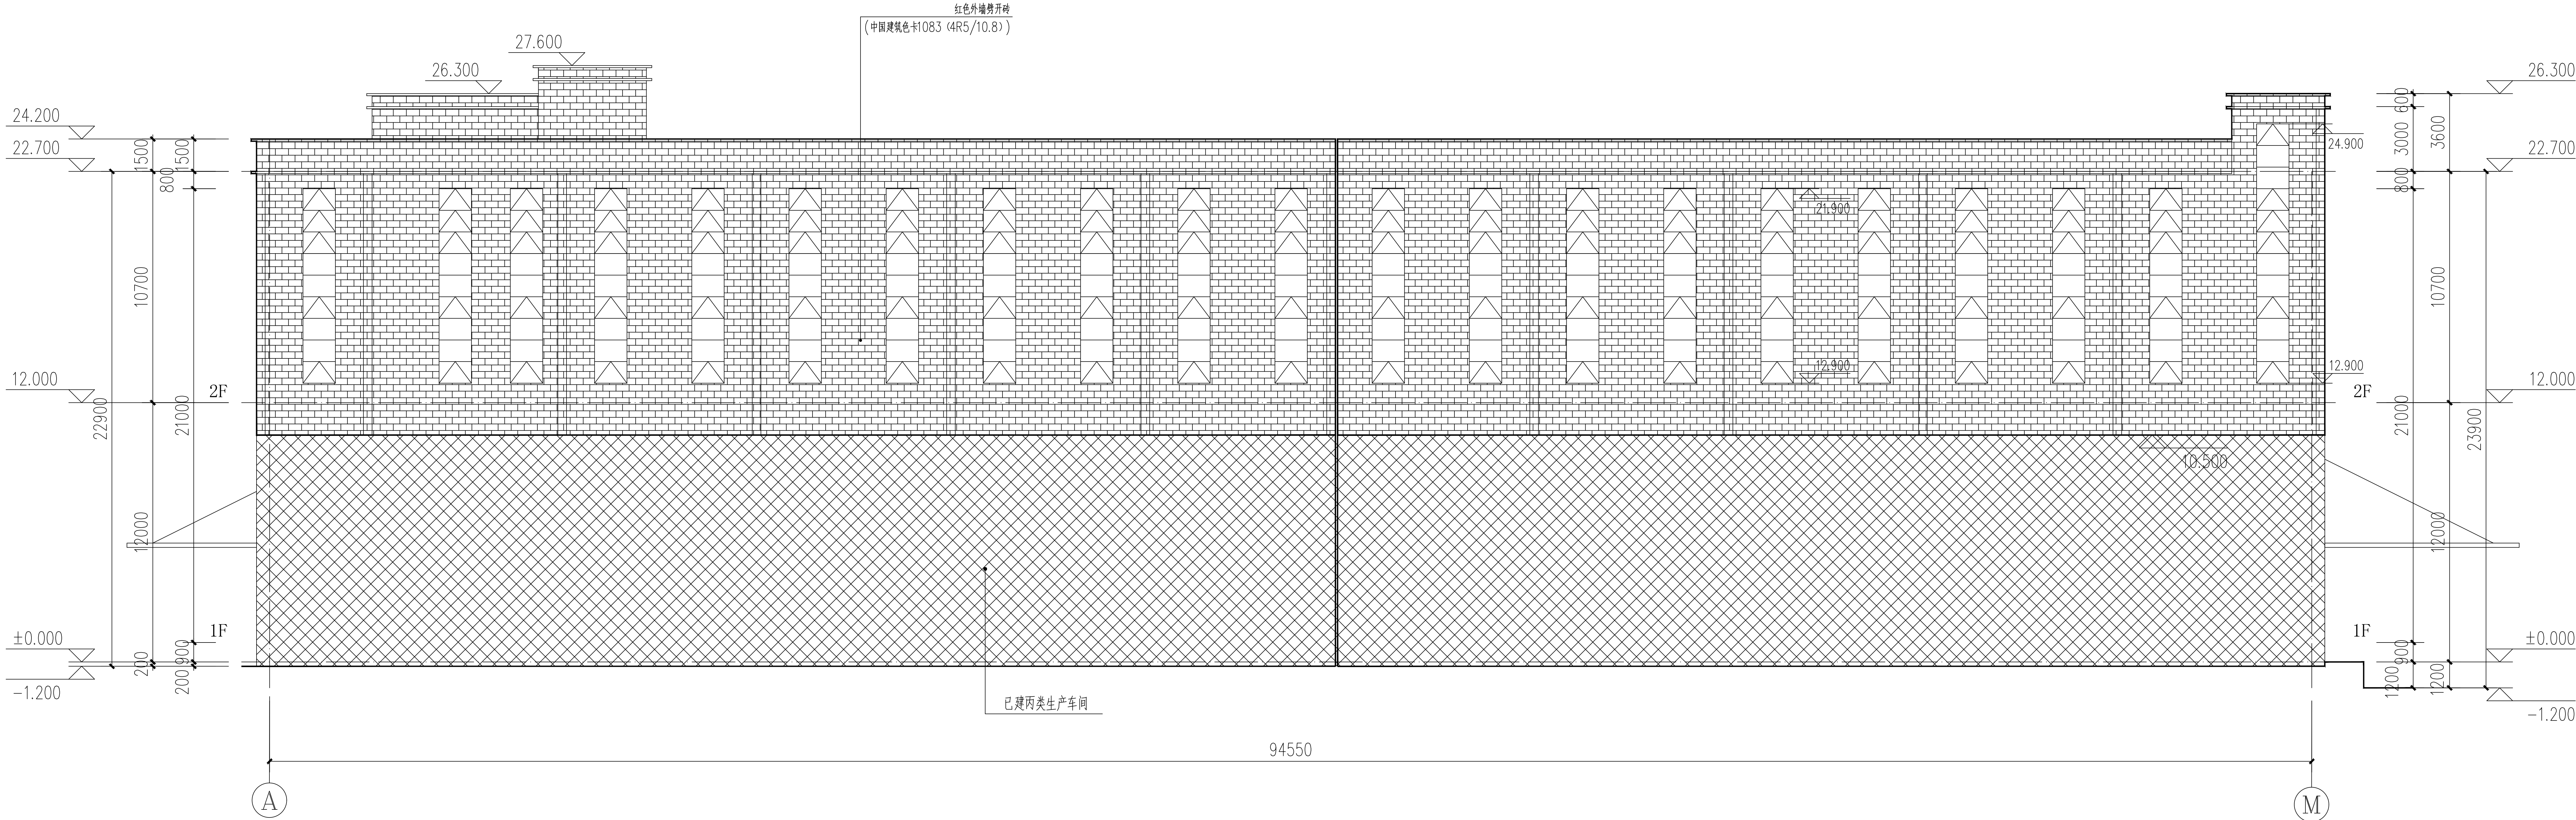

①~①立面图 1:100

图例:



红色外墙劈开砖 (中国建筑色卡1275 (5PB8.5/1))

专业	暖通	给排水	电气	结构	建筑	机械	其他
专业	暖通	给排水	电气	结构	建筑	机械	其他
专业	暖通	给排水	电气	结构	建筑	机械	其他
专业	暖通	给排水	电气	结构	建筑	机械	其他
专业	暖通	给排水	电气	结构	建筑	机械	其他
专业	暖通	给排水	电气	结构	建筑	机械	其他
专业	暖通	给排水	电气	结构	建筑	机械	其他
专业	暖通	给排水	电气	结构	建筑	机械	其他
专业	暖通	给排水	电气	结构	建筑	机械	其他
专业	暖通	给排水	电气	结构	建筑	机械	其他

版次	说明	设计	校核	审核	审定	专业负责人	项目负责人	日期
A		张维芝	杨帆	靳湖			靳湖	2025.06
设计	说明	设计	校核	审核	审定	专业负责人	项目负责人	日期
设计	说明	设计	校核	审核	审定	专业负责人	项目负责人	日期
设计	说明	设计	校核	审核	审定	专业负责人	项目负责人	日期
设计	说明	设计	校核	审核	审定	专业负责人	项目负责人	日期
设计	说明	设计	校核	审核	审定	专业负责人	项目负责人	日期
设计	说明	设计	校核	审核	审定	专业负责人	项目负责人	日期
设计	说明	设计	校核	审核	审定	专业负责人	项目负责人	日期
设计	说明	设计	校核	审核	审定	专业负责人	项目负责人	日期

建设单位	约克广州空调冷冻设备有限公司	约克广州空调冷冻设备有限公司新增年产中央空调0.2万台、商用空调主机2万台和光端产品50万台设计扩建项目
项目名称	约克广州空调冷冻设备有限公司新增年产中央空调0.2万台、商用空调主机2万台和光端产品50万台设计扩建项目	三期厂房
图号	HH24XC01-201-61-09	第10张 共13张